

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВЫЗОВНЫХ АППАРАТОВ

	801 Stb1'	802 Stb2'	803 Stb3'	804 Stb4'	805 Stb5'	806 Stb6'	807 Stb7'	808 Stb8'	851 Ustb1'	852 Ustb2'	853 Ustb3'	854 Ustb4'	855 Ustb5'	856 Ustb6'	857 Ustb7'	858 Ustb8'
701 Str1'	B+9	B+17	B+25	B1	B+9	B+17	B+25		B+9	B+17	B+25	B1	B+9	B+17	B+25	
702 Str2'	B+2	B+10	B+18	B+26	B+2	B+10	B+18	B+26	B+2	B+10	B+18	B+26	B+2	B+10	B+18	B+26
703 Str3'	B+3	B+11	B+19	B+27	B+3	B+11	B+19	B+27	B+3	B+11	B+19	B+27	B+3	B+11	B+19	B+27
704 Str4'	B+4	B+12	B+20	B+28	B+4	B+12	B+20	B+28	B+4	B+12	B+20	B+28	B+4	B+12	B+20	B+28
705 Str5'	B+5	B+13	B+21	B+29	B+5	B+13	B+21	B+29	B+5	B+13	B+21	B+29	B+5	B+13	B+21	B+29
706 Str6'	B+6	B+14	B+22		B+6	B+14	B+22	B30	B+6	B+14	B+22		B+6	B+14	B+22	B30
707 Str7'	B+7	B+15	B+23		B+7	B+15	B+23		B+7	B+15	B+23		B+7	B+15	B+23	
708 Str8'	B+8	B+16	B+24		B+8	B+16	B+24		B+8	B+16	B+24		B+8	B+16	B+24	

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ

(на затемненном фоне контакты замкнуты, при состоянии лифта, когда он стоит в точной остановке на первом этаже, двери закрыты, кабина пустая)

	601 Stb1	602 Stb2	603 Stb3	604 Stb4	605 Stb5	606 Stb6	607 Stb7	608 Stb8	651 Ustb1	652 Ustb2	653 Ustb3	654 Ustb4
501 Str1	Пр1	Пр9	Пр17	Пр25	ДТО ^{иск}	ВКО	Режимы работ	КНР +	ИндПр1	ИндПр9	ИндПр17	ИндПр25
502 Str2	Пр2	Пр10	Пр18	Пр26	[> <]	ВКЗ	МП2 МП1 РЕВ НР	КНР +	ИндПр2	ИндПр10	ИндПр18	ИндПр26
503 Str3	Пр3	Пр11	Пр19	Пр27	ДТО-У ^{иск}	Ревверс	Режим выравнивания ^{иск}	ДВЗ ^{иск}	ИндПр3	ИндПр11	ИндПр19	ИндПр27
504 Str4	Пр4	Пр12	Пр20	Пр28	ЛЛЛ ^{иск}	15кг	Мех +	ДНЗ ^{иск}	ИндПр4	ИндПр12	ИндПр20	ИндПр28
505 Str5	Пр5	Пр13	Пр21	Пр29	[< >]	90%		+	ИндПр5	ИндПр13	ИндПр21	ИндПр29
506 Str6	Пр6	Пр14	Пр22	Пр30	Отмена	110%	МехТО	КБР2	ИндПр6	ИндПр14	ИндПр22	ИндПр30
507 Str7	Пр7	Пр15	Пр23	ВКО ^{иск}	Фоторевверс	КБР			ИндПр7	ИндПр15	ИндПр23	
508 Str8	Пр8	Пр16	Пр24	ВКЗ ^{иск}	ДТО	ДВЗ	Мех +	ДНЗ	ИндПр8	ИндПр16	ИндПр24	≠110%

Перв. примен.

Стр. №

Попл. и дата

Попл. и дата

Попл. и дата

Попл. и дата

Попл. и дата

- Схема выполнена для пассажирских лифтов с одиночным и групповым (до 6 лифтов в группе) управлением г/п до 2500 кг со скоростью движения 2 м/с регулируемым главным приводом для жилых и административных зданий с количеством остановок до 30.
- В позиционных обозначениях аппаратов схемы, а также в маркировках проводов буквы, указанные в скобках, означают:
(м) - число, соответствующее номеру лифта в группе;
(В) - число, соответствующее номеру верхней остановки;
(N) - число, соответствующее номеру промежуточной остановки;
(Р) - число, соответствующее номеру посадочной остановки.
Базисный лифт - лифт, в шахте которого установлены вызывные аппараты.
- Состояние блокировочных выключателей приведено для случая, когда двери кабины и шахты закрыты и запорты, кабина свободна от пассажиров, в посту ревизии ключ установлен в режим "Нормальная работа".

- В обозначенном исполнении буквы после звездочек означают :
* - если применяется;
*2Пр - для двух приказных аппаратов;
*5 - при отсутствии установить перемычку;
*А - только для административных зданий;
*ВР - для лифтов с режимом выравнивания;
*ГЛ - глухозаземленная нейтраль;
*ГП - для глубоких прямиков;
*Ж - для лифтов в жилых зданиях. В случае, если основная посадочная остановка не совпадает с нижней, на основной посадочной остановке устанавливается вызывной пост с двумя кнопками "ВВЕРХ" и "ВНИЗ";
*М - контакт показан под воздействием механического усилия;
*НПК - только для непроходной кабины;
*ПП - только при наличии режима "Перевозка пожарных подразделений";
*ППнет - для лифтов без режима "Перевозка пожарных подразделений";
*ПК - только для проходной кабины;
*ск - для лифтов со скоростью 2м/с;
*ТК - для двигателей с термоконтактом.


УИРФ.484430.042 33


Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Разраб.		Гневашев А.В.		
Проб.		Гневашев С.В.		
Н.контр.				
Умб.		Гневашев А.В.		



Лифт пассажирский г/п до 2500кг
со скоростью до 2 м/с
с устройством управления УЗЛ
Схема электрическая принципиальная

Лист	Масса	Масштаб
1		
Листов	10	
000 "Э-лифт"		

УИРФ.484430.042 34




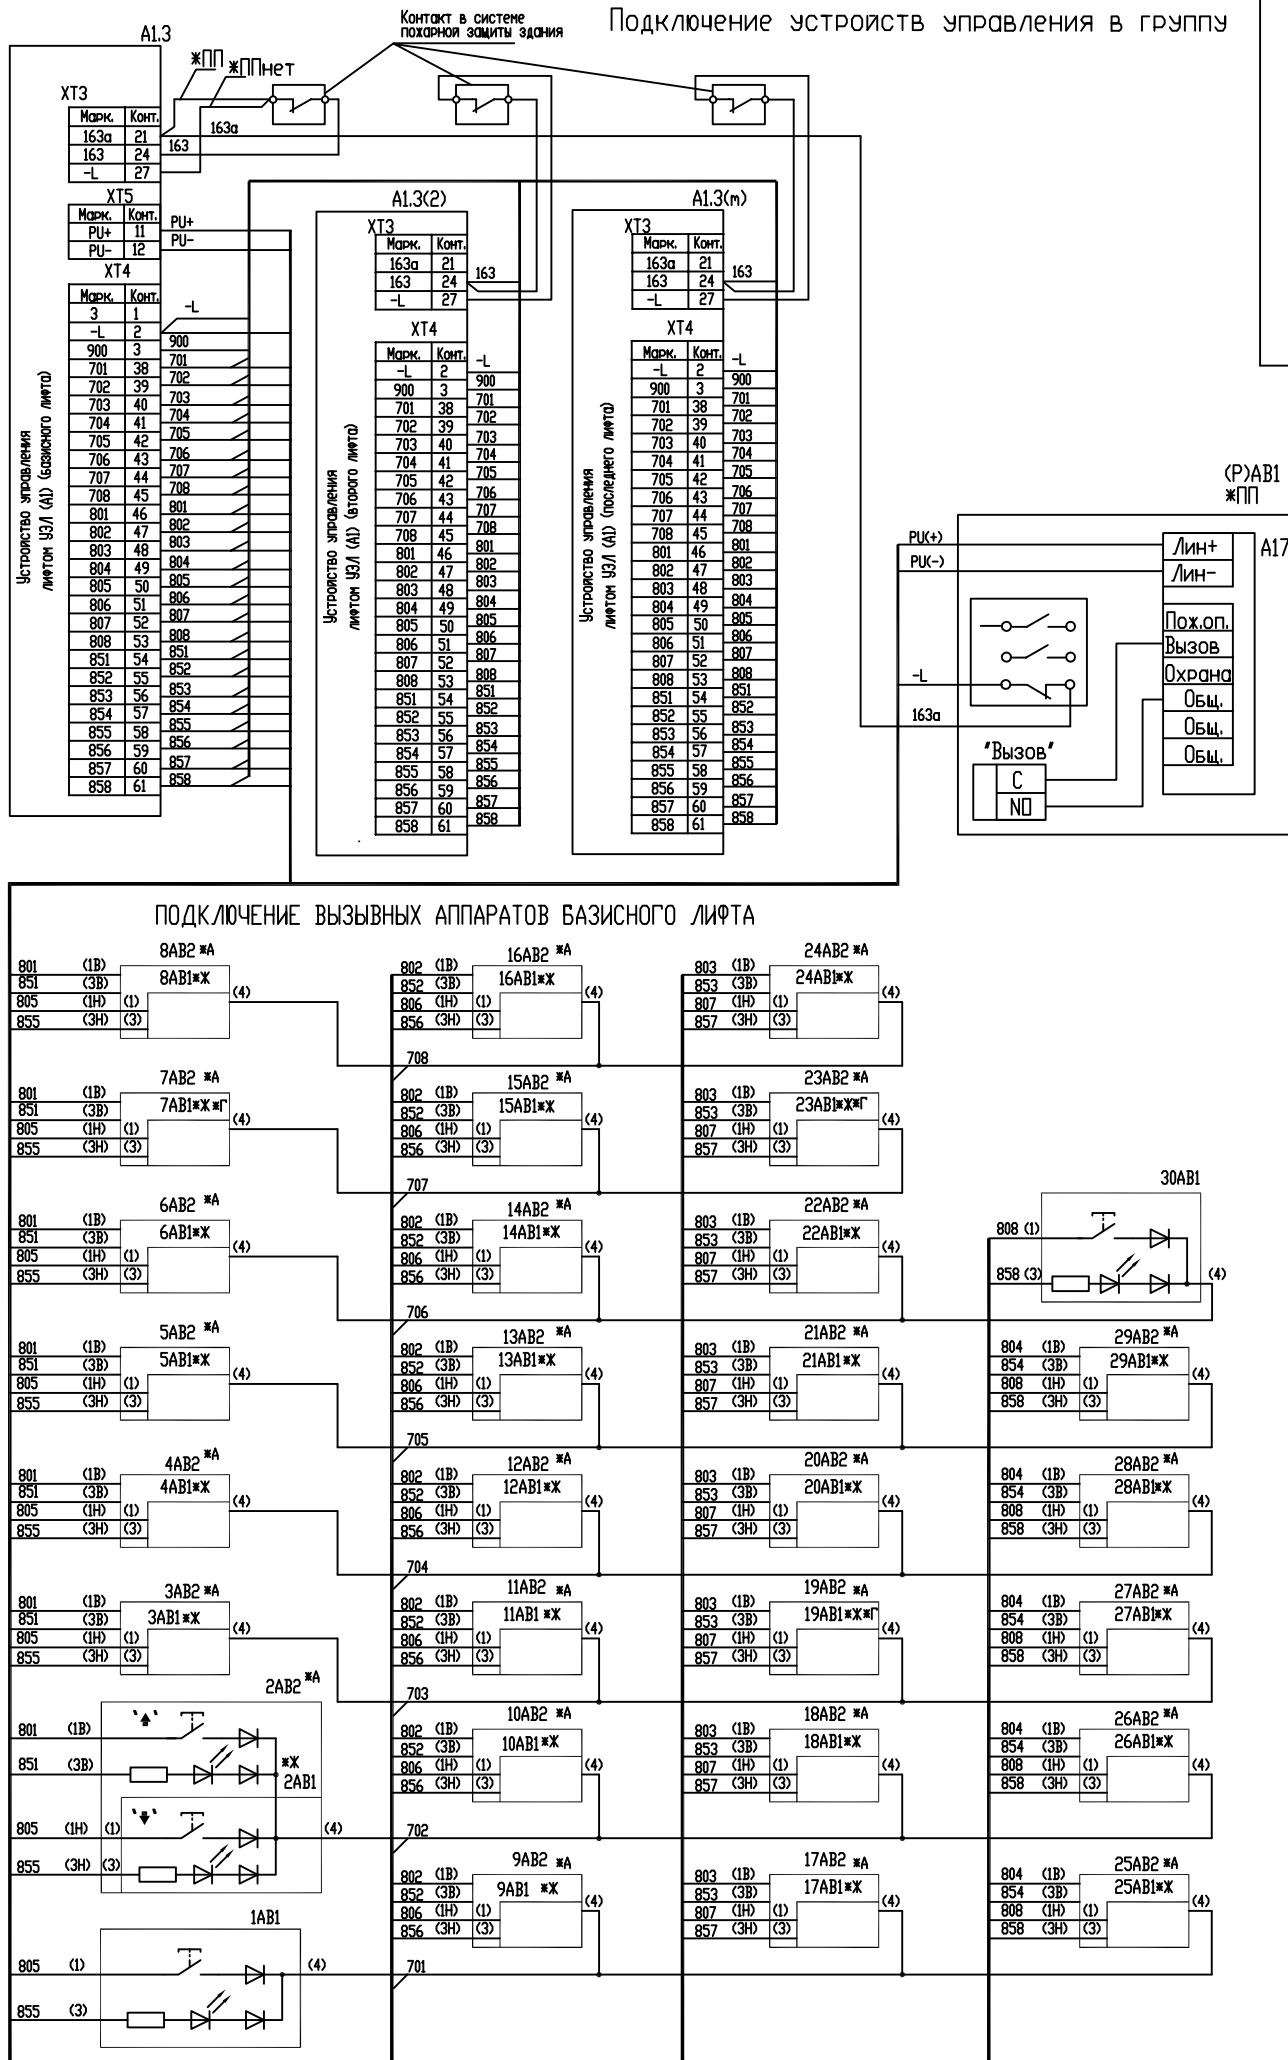




Исполнение лифта с регулируемым приводом дверей
(Вариант подключения преобразователя частоты EC-LD180-01)

A1.5

Устройство управления УЗЛ
(регулируемый привод дверей)

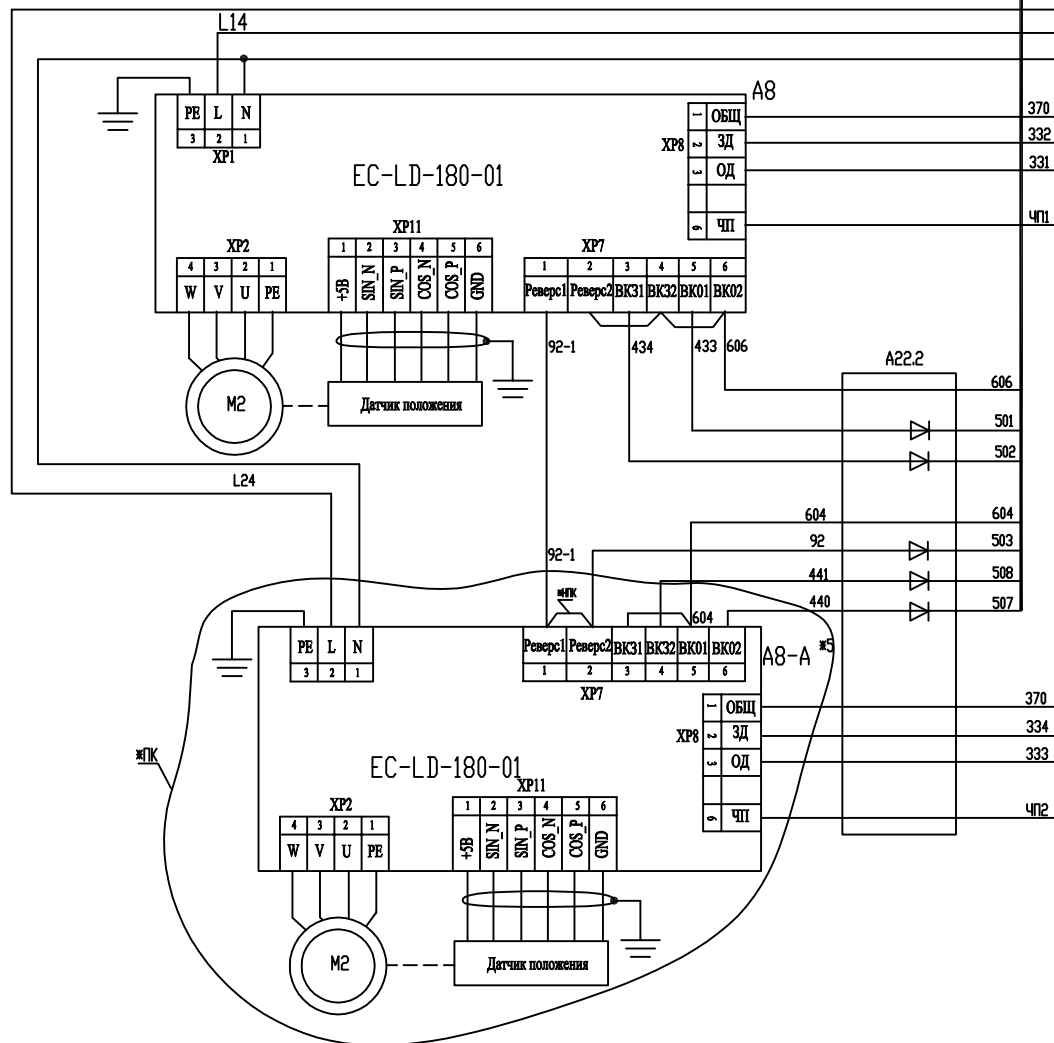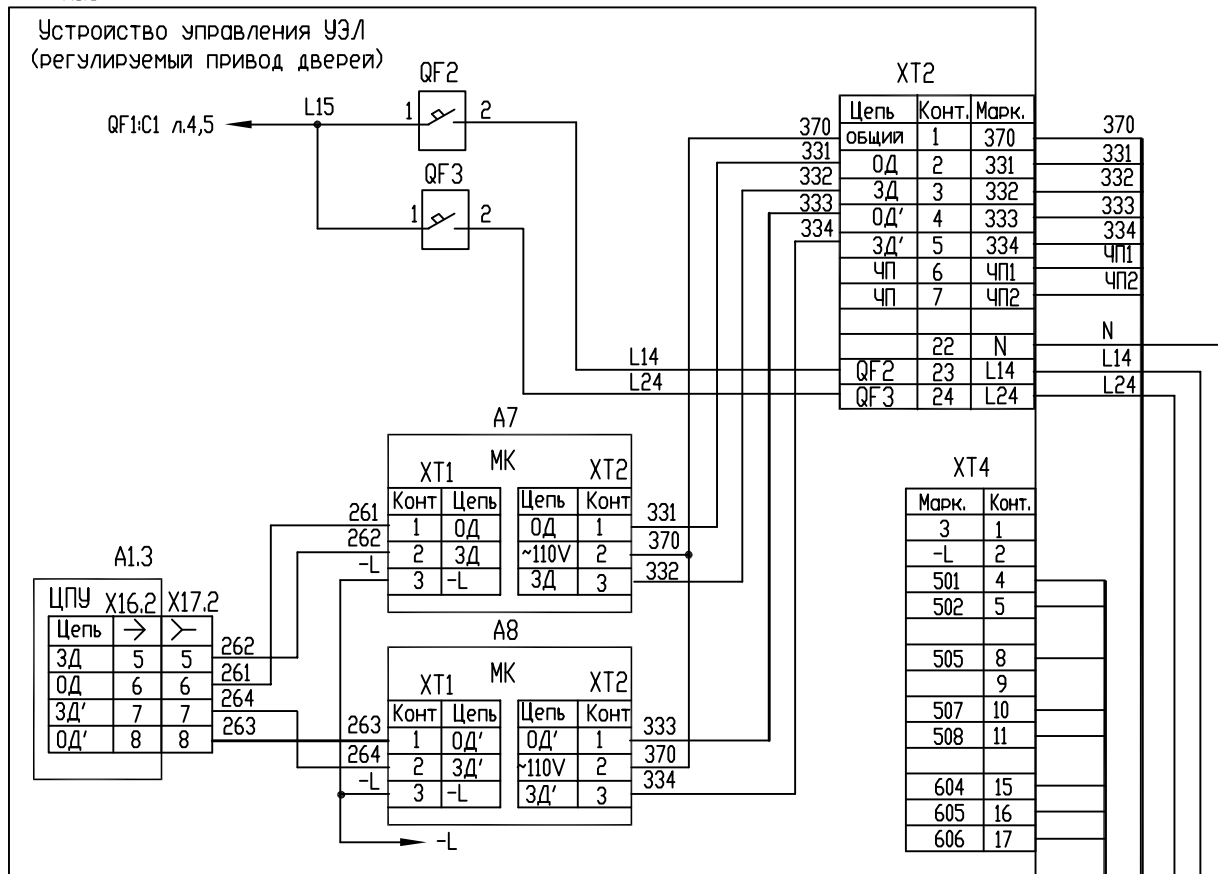

Перв. примен.

Стр. №

Полп. и дата

Взам. инв. №

Полп. и дата

Инв. № подл.

Изм. Лист № докум. Подпись Дата

УИРФ.484430.042 33

Формат А3

Лист


65

УИРФ.484430.042 33

Исполнение лифта с регулируемым приводом дверей
(Вариант подключения преобразователя частоты №900

A1.5

Устройство управления УЗЛ
(регулируемый привод дверей)

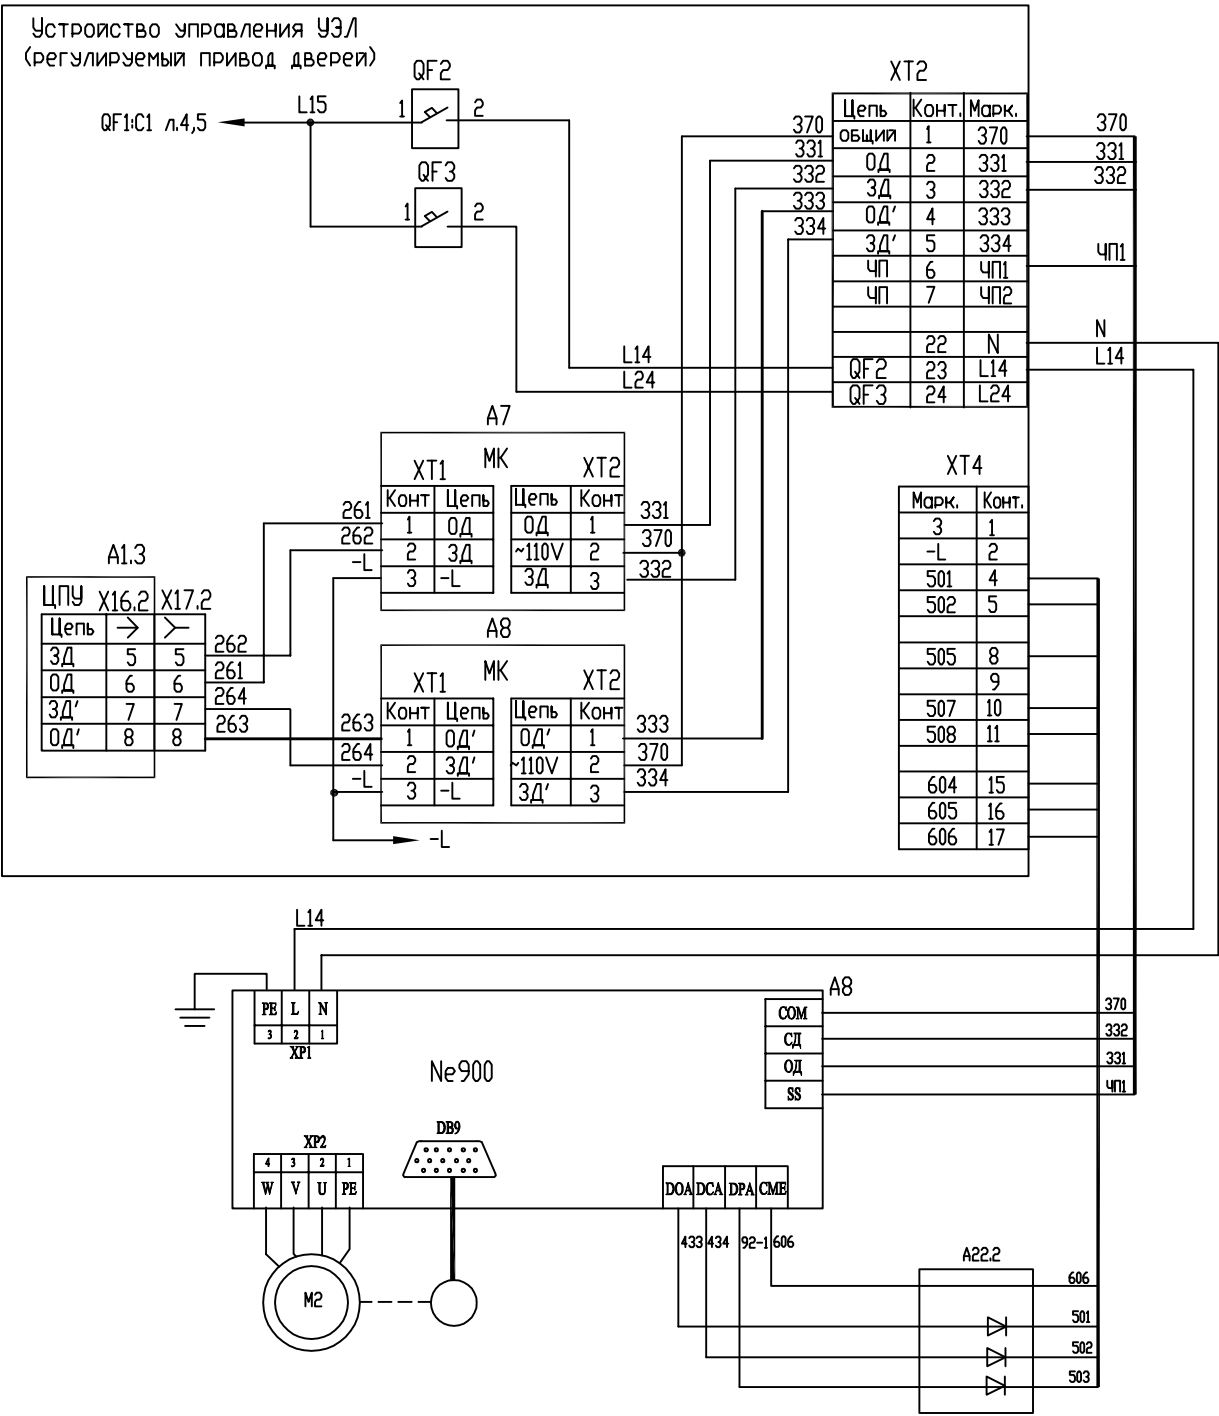

УИРФ.484430.042 33

Перв. примен.

Стр. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Взам. инв. №

Подп. и дата


Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата


УИРФ.484430.042 33

Формат А3


Лист
6в


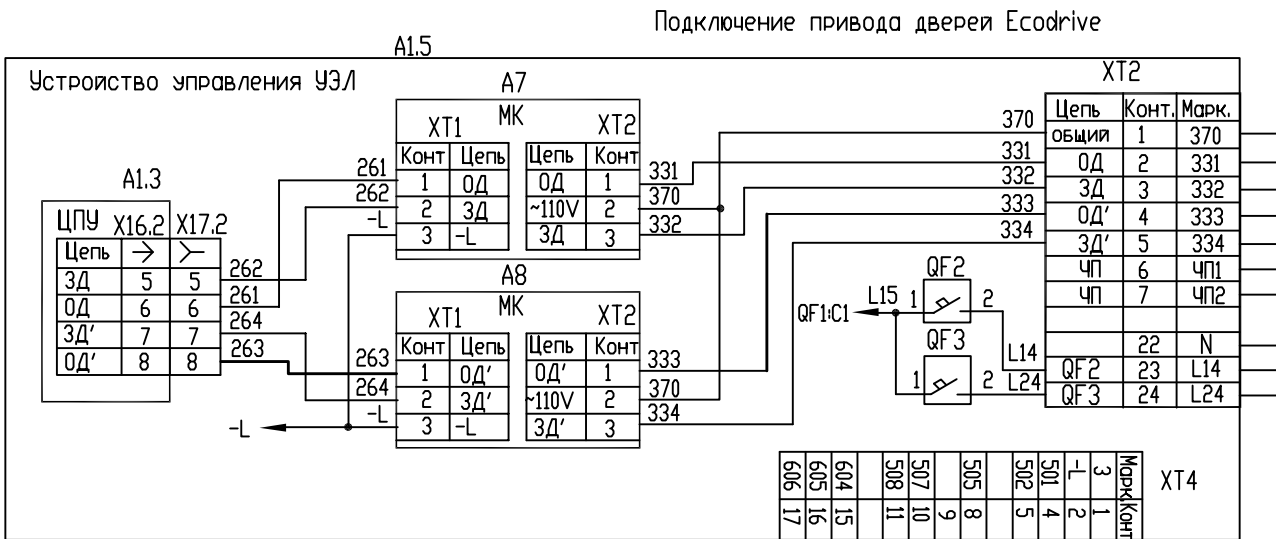



Управление непроходными дверями

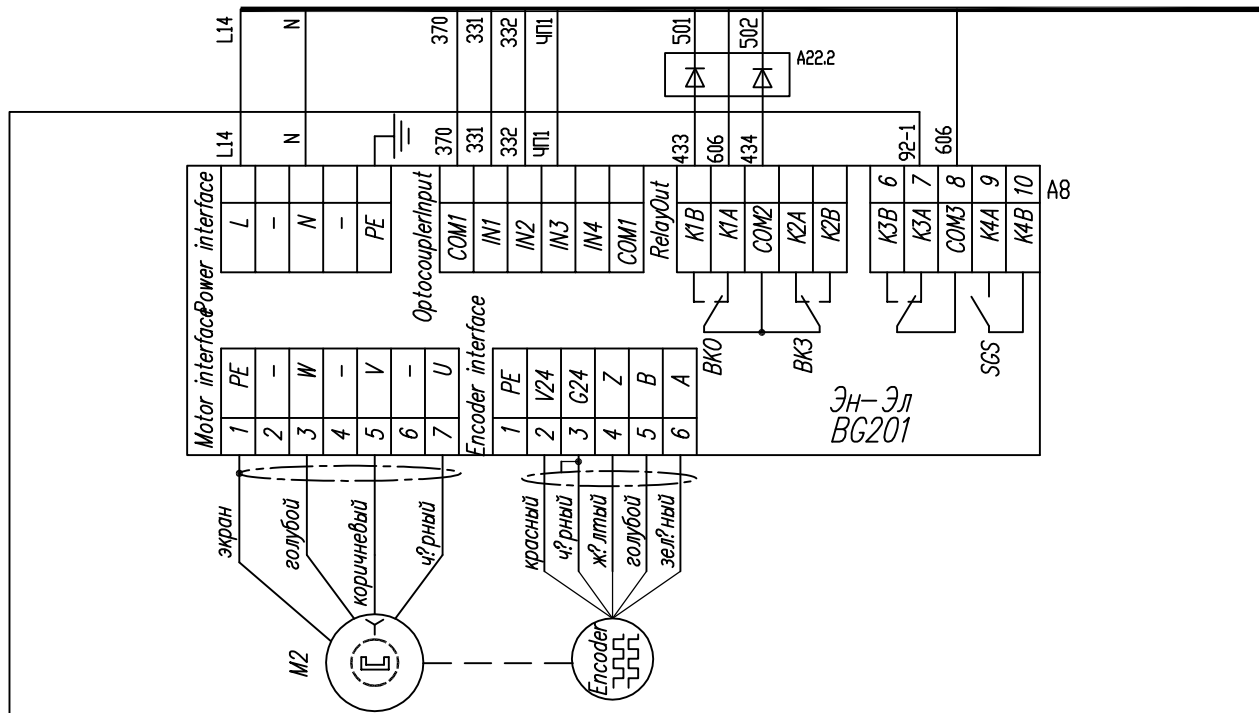


Управление проходными дверями

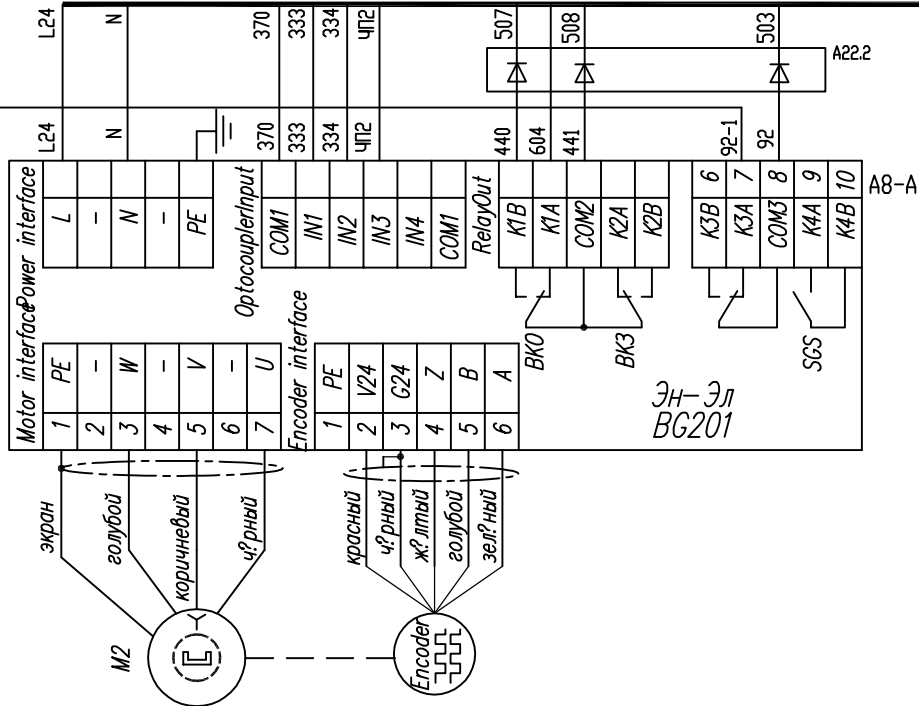

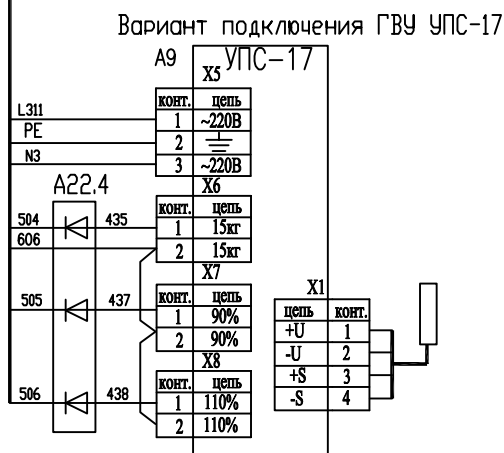

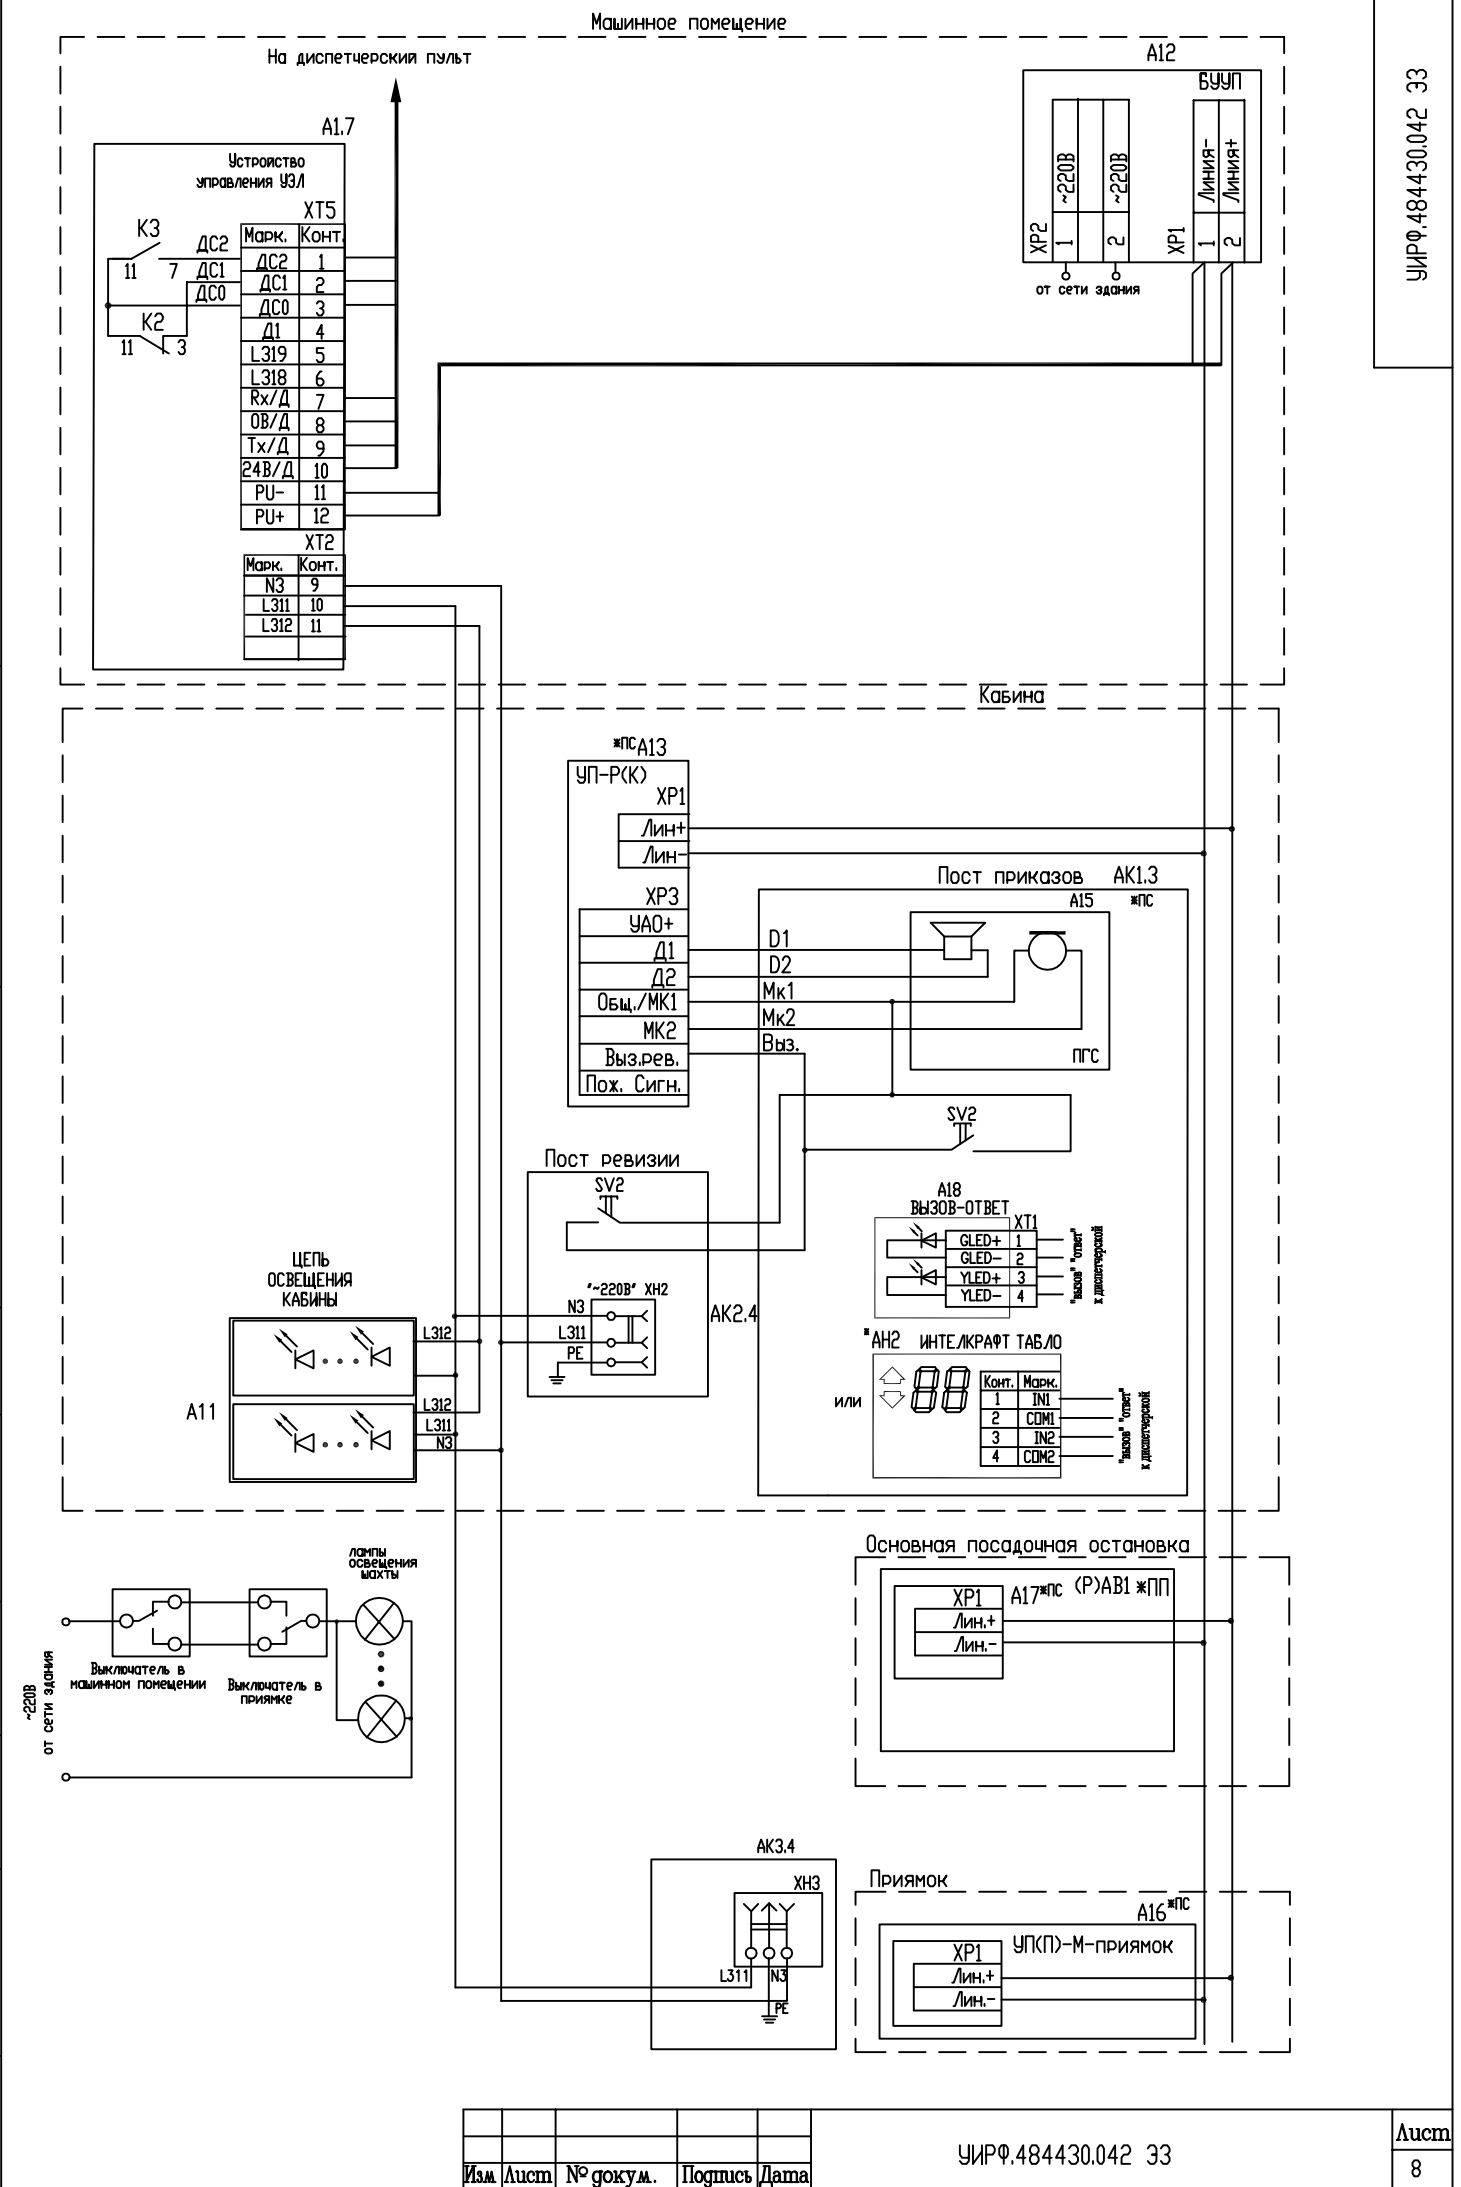

Инв.№ подл.	Посп. и дата	Взам.инв.№	Инв.№ губл.	Посп. и дата	Стр.в. №	Перв. примен.

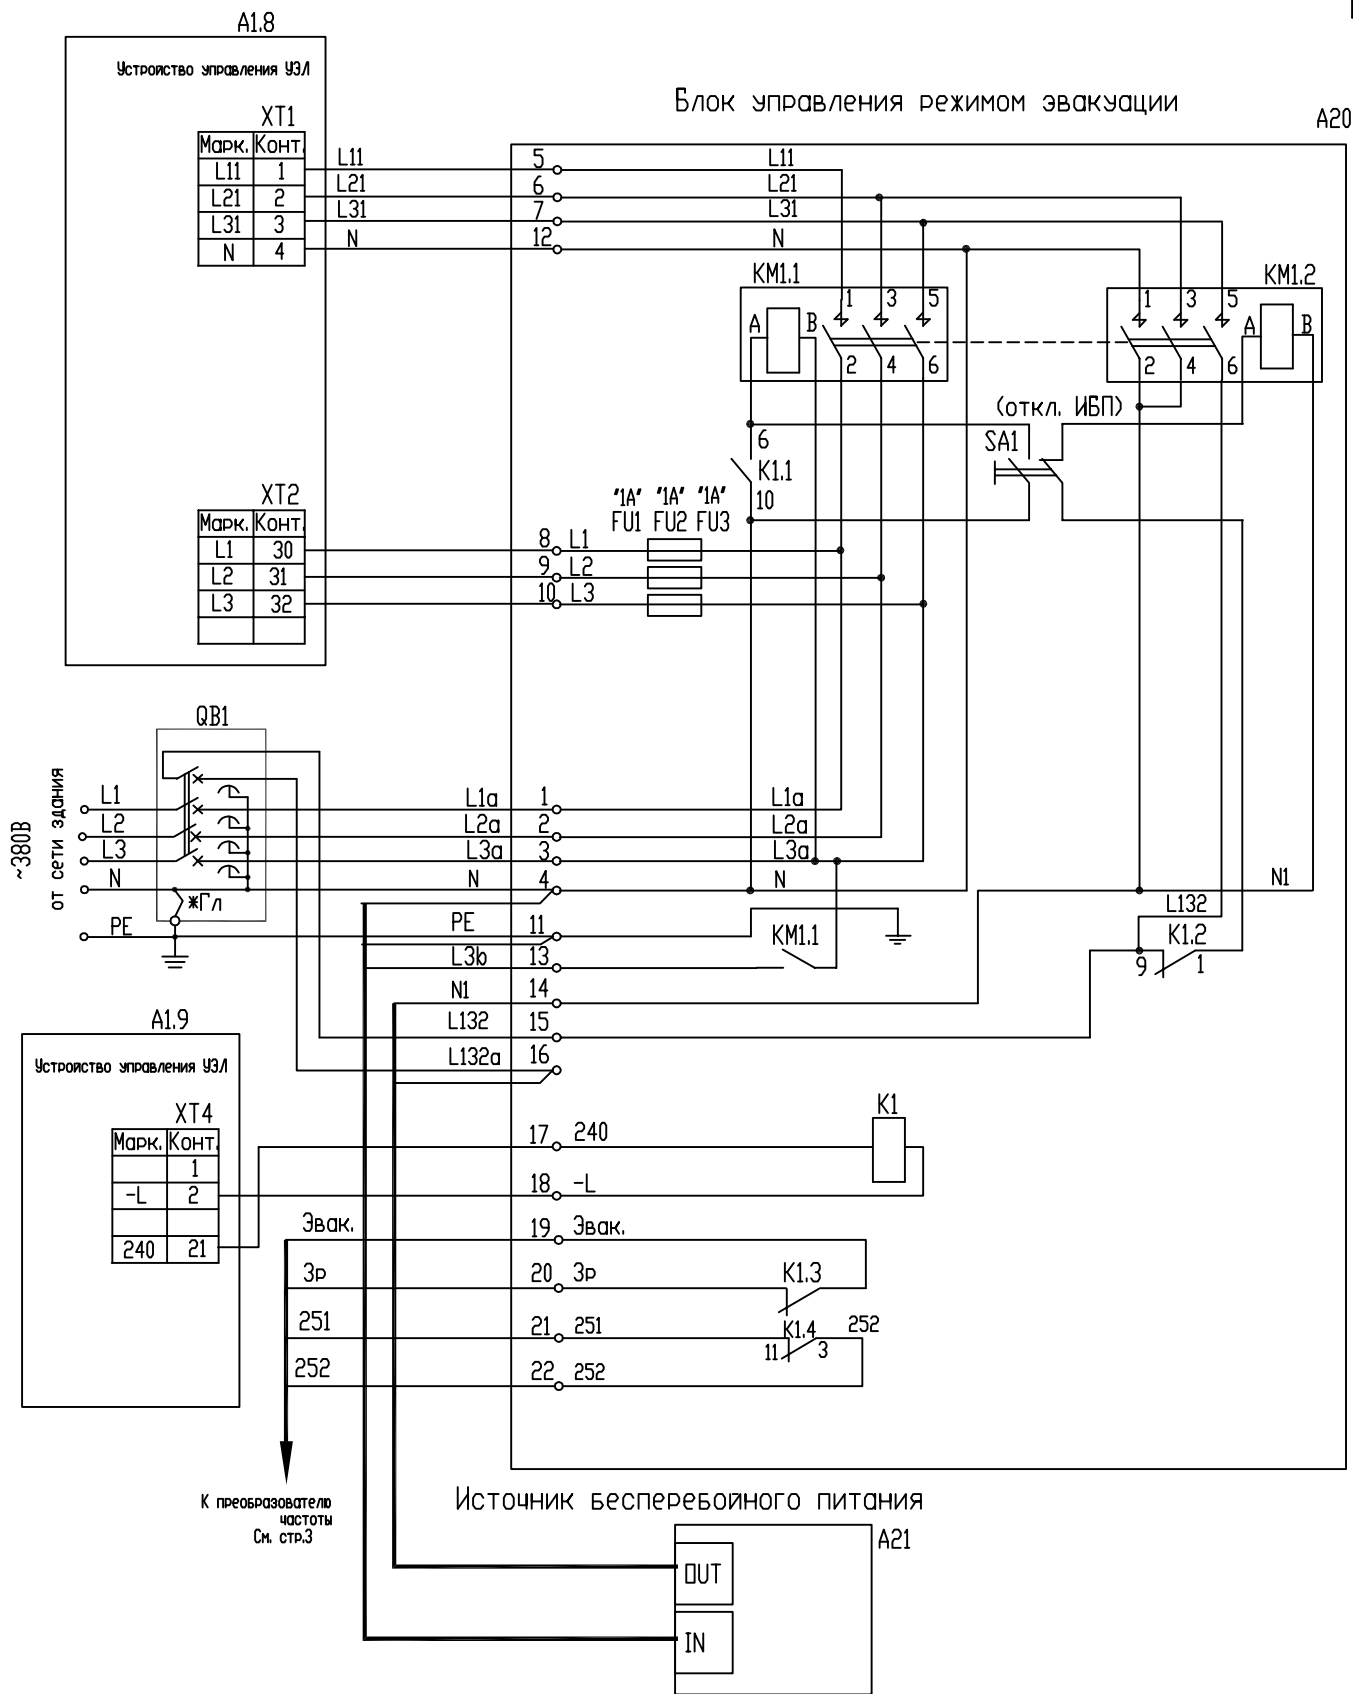

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата